

Inserat:

Lat ikki tað týdningaleysa vinna á skynseminum

Nú ræður um at bjálva, um talan skal verða um at spara. Eg vil her alment vísa á, hvussu V.H. Flach teknologi orkusparing kann fara fram.

Oljufýringarnar verða at samanlíkna við air bussar, tá ið talan er um at veita tygum eina orkusparing uppá 40-50% árliga, og peningurin kemur tygum tilgóðar, treytað av at alt anleggið er í lagi.

Seinastu tvey árini havi eg gjørt royndir við oljufýringum við góðum úrsliti, har kundarnir tykjast at vera vælnógdir við úrslitini.

Allir trupulleikar í samband við omanfyri nevnda verða loystir í samband við V.H. Flach gjøgnum tað heitu linjuna.


Tað fyrsta, ið gjørt verður, er at hyggja eftir, um oljufýringin hevur koparspiralrør í fýringini, og um hitavatskassi er knýttur til.

Síðan verður røranleggið eftirhugt, um tað er nóg tætt, og at leiki ikki er tilstaðar, og um tað er væl bjálvað. Hetta er av týðningi fyri bensiløkonomiina.

Máldur verður eisini roykhitin, ið fer út í og upp gjøgnum skorsteinin, áðrenn og aftaná at eldfastu steinararnir eru tiknir úr. Síðan tekur ein mát av longd, hædd og breidd av eldstaðnum.

Út frá áðurnevndu verður so ein kubbi av tilsvarandi stødd settur í eldstaðin. Tað krevst, at ein hevur kunnleika og vitan til hetta frammanundan, og er tað tí, at undirritaði vil veita tygum hesa orku-

Umboðsmaður V.H. Flach, Hans Birgir Hansen instillar termostatin soleiðis, at oljan verður spard, við reinari og betri útnyttan av hitanum, ið kemur einum til góðar.

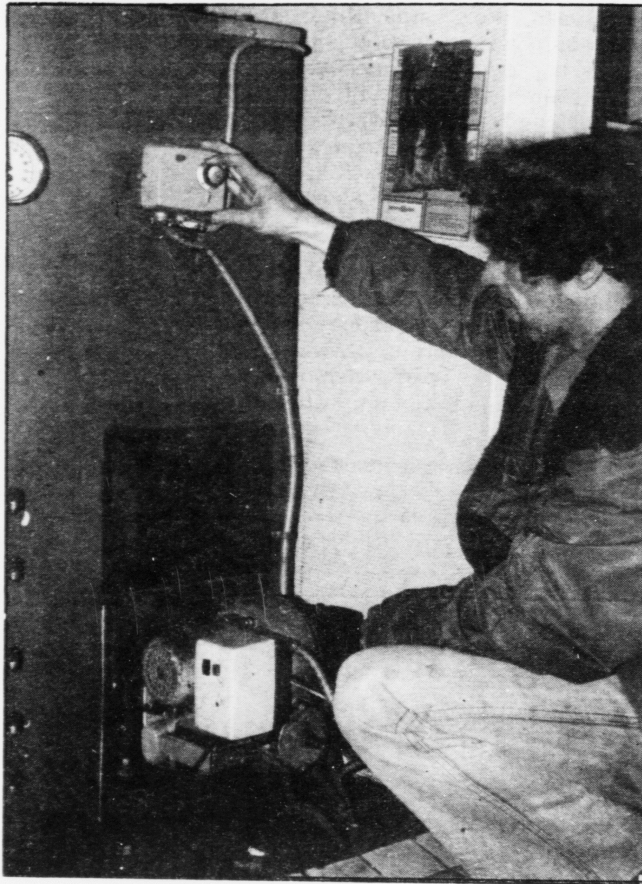

Umboðsmaður V.H. Flach, Hans Birgir Hansen, hyggur at brenningini um hon er í lagi, og um luftin skal innstillast.

sparing, um rætt skal verða atborið.

Luftin verður eisini innstillast soleiðis, at tað ikki verða skuggar á síðuni, tá ið login hevur fingið sína røttu innstilling, sum eisini er av stórum týðningi. Hetta verður eisini lagt til grund, tá ið talan er um omanfyri nevnda.

Innstillingin av sjuntventili og termostati er eisini við í hesum úrokningum, tá ið hugsa verður um brensiløkonomiina.

Vegleiðing orkusparing viðvíkjandi

1. Um heitvatnsförsýningin til kranar og brúsur er bygt á koparspiral í ketlinum (vatnið til radiatorarnar, sum nú verður brúkt aftur

og aftur) skal jarnmongdin í eldstaðnum ikki víga so nógv í viðurskipti til fýrin, ið er knýtt til heitvatnskassan og nakað, ið hevur eina vekt uppá 8-10 kg. at gera, tá koparspiralurin er inni í myndini, og til tað trífaldað, tá heitvatnskassin er knýttur til.

Her má eg gera vart við, at eftir teimum umstøðum, at fýrurin er útgjörður við sjuntventili, og er hann við tølunum frá 0-10, bendir á, at hitavatnskassi er knýttur til anleggið, og eg her skal greiða tygum gjøllari frá, hvat hetta merkir.

Tá hann verður settur til talið 0, bendir tað á, at hitaskjöldrið á hitavatnskassanum liggur úttaná, og at tann radiatorur, sum flytur

brúktvatninum hita, fær tilgongd av øllum tí heita vatninum, ið fýrið framleiðir, uttan at radiatorarnir móttaka nakað. Tá ein stillar sjuntin upp á 1, hareftir 2 o.s.fr. týðir tað uppá at størri og størri nøgd av tí framleidda hitavatninum í ketlinum, javngond við skjöldrið á heitvatnskassanum, verður send út í radiatorarnar. Tá ið sjunturin av mæri er uppgivin til at innstilla á talið 9 týðir tað uppá, at anleggið er uppi á fullari orkuprestatión, sæð í mun til termostatinstilling.

2. Við øðrum orðum er lættasti mátin við hjálp av bert einum taki