


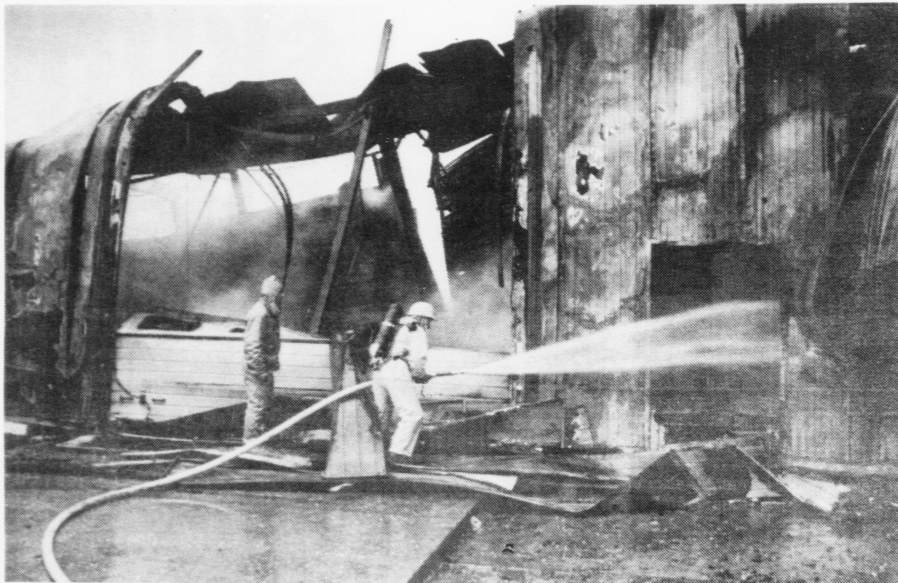

Slökkiliðið er rímliga
væl útgjort, men engar
reglur eru fyrri, hvussu
nógvi útgjort slökkiliðið
skulu hava í Føroyum

Ilt at vita hvat inni er

Brandmenninir sjálvir mugu verja seg, tí eingin kann vita, hvørji vandamikil evni kunnu vera inni í húsum, sum brenna, sigur Pál Weihe, arbeiðsmedisinari

Eingin teirra, sum miku-dagin var við til at slökkja eldið brandin í Havlík, hevur aftaná havt nakran trega. Teir finga allir álagt at boða frá, um teir kendu nakað til

adaneyð ella slíkt, men teir sluppu allir uttan mein.

Undir eldið brandinum vórðu boð send eftir Pál Weihe, arbeiðsmedisinara, um at koma norður at veg-

leiða slökkiliðsmennin, tí teir óttaðust innihaldi í roykinum frá virkinum.

Pál Weihe kallaði mennin saman og greiddi teimum frá, hvørjar avleiðing-

amar kunnu verða av at anda vandamikil evni í seg. Styren og acetone, sum er í tilfri inni, er ikki tað mest vandamikla, men tað kann vera ilt at siga, hvørji evni eru í øllum, ið er inni á einum slíkum virki, og hvørji evni renna saman, tá tað fer upp í royk.

Menninir finga at vita, at høvdu teir andað okkurt vandamikið í seg, ráddi um at fáa læknahjálp beinanvegin. Hann fyrirreikaði teir uppá, at tað út á kvöldið ella náttina kundi vísa seg sum tregi í andarásini. Um so varð, skuldu teir siga frá, og leiðarin fyrri slökkiliðinum

at alt ikki skuldi fara í luftina. Um kvöldið hildu teir eyga við toftin. Gjárámorgunin kyknaði nakað aftur, men tað gjørdi einki um seg.

randi

Framhald av síðu 5

var av stáli, men bjálvingin er vandamikil, tá hon brennur.

Teir slökkiliðsmenn, sum hava verið á skeiði, hava lært nakað um kemisk evni. Men sjálvt um teir hava vitan, er altíð torført at gera sær greitt, hvat er í roykinum, sum kemur frá, tí evnini spaltast í hitanum og kunnu gerast til øll hugsandi sløg av eitrandi gassi.

Inn fór eingin at slökkja, men tað tók teimum kortini stutta tíð at fáa sløkt alt. Boðini um eldin komu stutt fyrri hálvgrum eitt. Klokkan tvey var tað mesta sløkt. Onkrir smár eldar vóru tó tá enn undir yvirtromini, sum var smokkað saman, og har slapt ikki til.

Sagt var frá nógvum vindi, so klokkan fimm fóru teir at leggja trol útyvir, fyrri

Tað gekk ein lítill løta, so stóð alt í ljósum loga. Slökkiliðsmenninir fóru ikki inn, tí vandin fyrri spreingin var eisini stórur. Einki var heldur at fara inn til



átók sær at ringja til allar fyrri at vita, um nakar hevði merkt nakað, men so var ikki.

Tað rættasta er at hava roykkvárautgerð, tá farið verður at slökkja slíkan eld, tí tá fáa meinninir ikki aannað í seg enn luftina úr tunganum, teir hava á rygginum.

Signheðin Davidsen, slökkiliðsleiðari, tók beinanvegin ta avgerð, at menninir ikki skuldu fara inn, tí tað var ov vandamikið orsakað av spreingivanda. Harafrat hevði tað einki endamál, tí alt stóð í eldi.

Ilt at vita

Pál Weihe nevni, hvussu vandamikið tað kann vera hjá brandmonnum at verja seg móti kemiskum vandamiklum evnum. Brandmenninir kunnu ikki vita, hvat liggur í hvørjum kjallara. Tað er ikki bara neyðugt at verja seg sjálvar, men

teimum tørvar eisini at fáa eina kvalifiseraða meting av, hvat er inni. Og henda kann vera torført at fáa.


Vandin fyrri kemiskari eitran er ikki bara, tá eldur kemur í slík virki sum Faro Marine. Tað kunnu vera onnur virki, fódurstøðir, málingahandlar o.s.v.

Nú gekk alt væl henda dagin í Hvalvík, og skjótt varð gjørt av við at heita á fólk um at fara av bygdini og lata vindeyguni aftur fyrri at verja seg móti eitran.

Men eftir stendur tørvurin á at fáa eina tilbúgvingarættan, tá stóri vanlukkur henda. Møguleikin fyrri stóri vanlukkum er her líka so væl sum í stóri londum, tí fortreytnar fyrri, at vanlukkan kann henda, eru í Føroyum, sigur Pál Weihe.

randi

Myndir: Kalmar

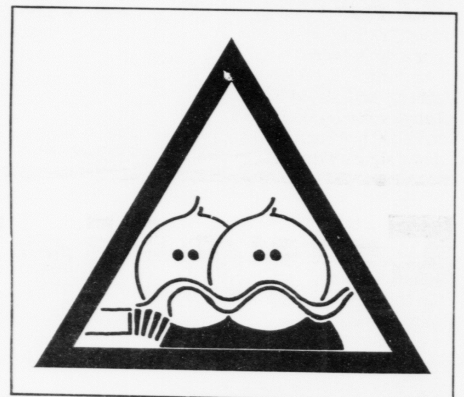

Mest fjøltáttaði traktorurin á marknaðinum!

Og tann mest rósti. Frá framakslu til bakakslu!

Líka væl hósandi í landbúnaðinum sum í idnaðinum.

- Fullkomin førarakomfort
- ljóðveikur
- ergonomískt førarasetur
- panorama-útsýni
- tónaðir rútar
- planur dúrkur
- upphongdir pedalar

- standard heilsynkroniserad 8 x 8 transmissión við snarigervi
- hydrostatisk stýring
- nýggir framakslar við snariradius undir 4 m (lætasta stýringin í flokkinum).

pf. AGRO
við Oyggjarvegin
100 - Tórshavn - Tlf. 13873